VÝŠKOVÝ REZ ŠACHTOU

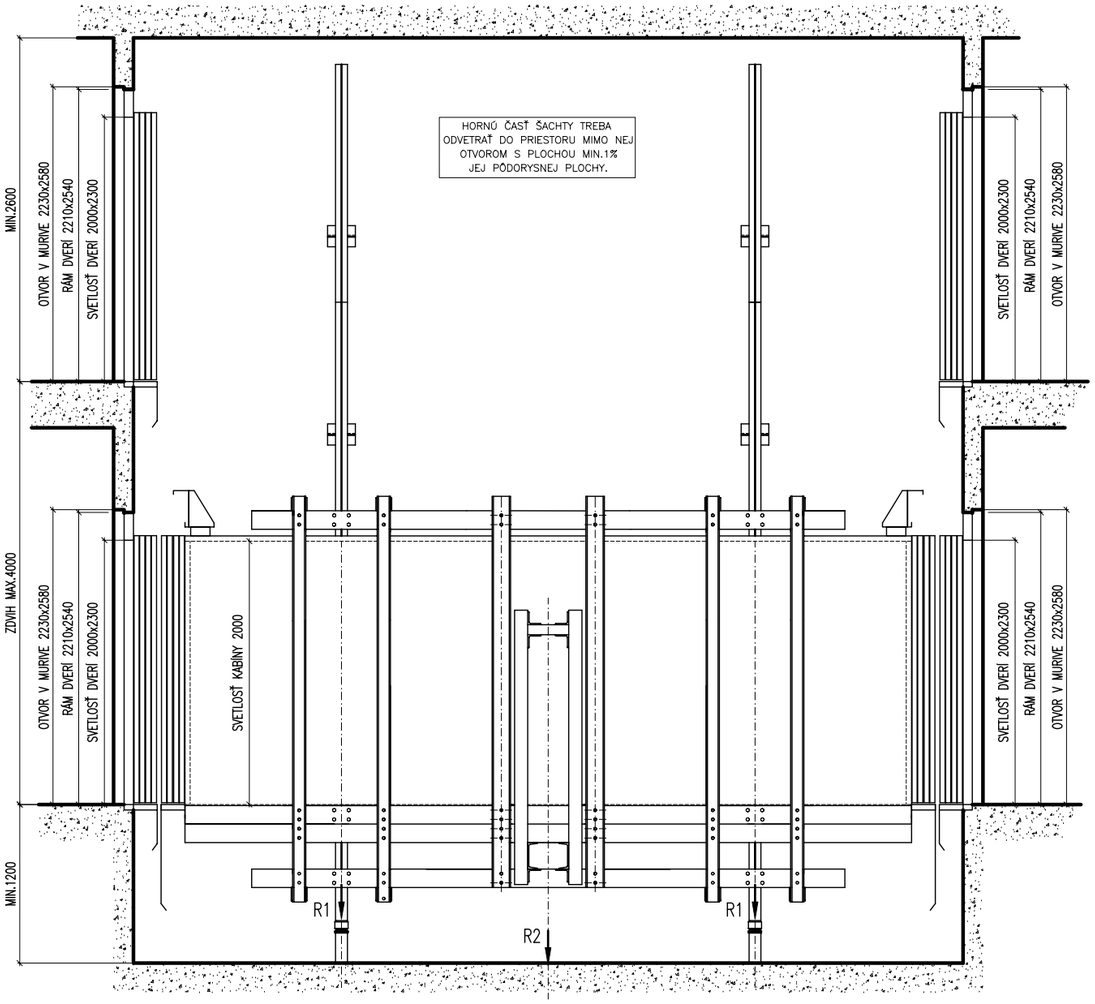

PRIEČNY REZ ŠACHTOU

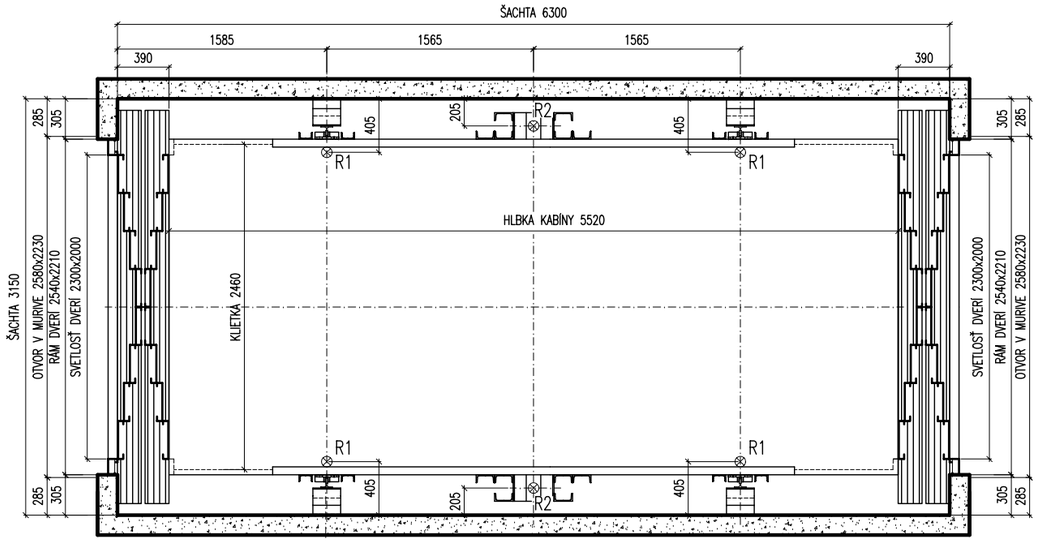

LEŠENIE A OSVETLENIE V ŠACHTE

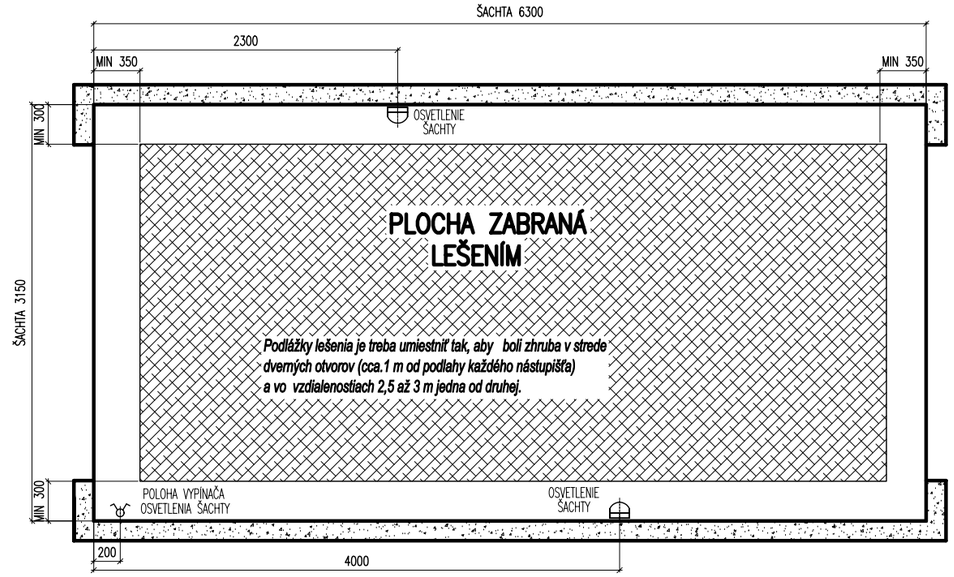

REZ STROJOVŇOU

JEDNO Z MOŽNÝCH RIEŠENÍ

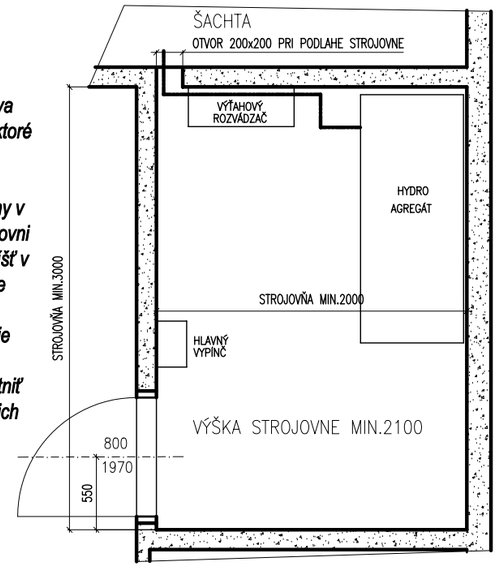

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

- hlavný prívod el. prúdu (3 x 400 V) musí byť dimenzovaný na výkon cca.25 kW a istený ističom o dva stupne vyšším, ako uvádzajú tabuľky (istenie bude mať totiž aj hlavný vypínač a výťahový rozvádzač, ktoré sú súčasťou dodávky výťahu) kvôli dodržaniu selektivity istiacich prvkov;

- strojovňa musí byť osvetlená intenzitou osvetlenia nim 200 lx ;

- osvetlenie šachty umiestniť podľa obrázku. Jedno svietidlo je nutné umiestniť max. 500 mm od podlahy v priehlbni, jedno max. 500 mm od stropu šachty. Ostatné svietidlá sa umiestňujú spravidla približne v úrovni každej stanice výťahu. Vypínače osvetlenia šachty je nutné umiestniť podľa obrázku v dosahu z nástupíšť v najvyššej aj najnižšej stanici, pričom vypínač v dolnej časti šachty musí byť dosažiteľný aj z priehlbne výťahovej šachty;

- v priehlbni šachty výťahu je potrebné umiestniť zásuvku 230 V, ktorá bude súčasťou elektroinštalácie budovy ;

- pre montáž výťahu je nutné postaviť v šachte lešenie podľa obrázku. Podlážky lešenia je treba umiestniť tak, aby boli zhruba v strede dverných otvorov (cca.1 m od podlahy každého nástupišťa) a aby bol z nich dosiahnuteľný každý bod v šachte;

- čelná stena šachty musí byť zvislá v tolerancii +-5 mm od zvislice;

- steny nemusia byť úplne hladko omietnuté ale šachta musí byť pred montážou obielená;

- šachtu je treba odvetrať otvorom resp otvormi s mriežkou v hornej časti šachty s rozmerom zodpovedajúcim min.1% pôdorysnej plochy . Odvetranie netreba vyhotovovať až do exteriéru;

- k výťahovému rozvádzaču je treba priviesť telefónnu linku pre spojenie s vyprosťovacou službou.

⊗ – pôsobisko zaťaženia podlahy šachty

DOVOLENÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY :

zvislosť čelnej steny : ±5mm

pôdorysný rozmer šachty : +20 −0 mm

NOSNOSŤ	2500 kg
R1	68700
R2	37500

zaťaženia sú uvedené v N

ZARIADENIE JE URČENÉ NA DOPRAVU OSOBNÉHO AUTOMOBILU S VODIČOM.

RENOVALIFT s.r.o.
Dlhá 448 010 09 Žilina – Bytčica
tel.: 041/568 9179, fax: 568 9178
renovalift@nextra.sk
www.mojweb.sk/renovalift

Stavbené podmienky pre montáž výťahov

HYDRAULICKÁ AUTOPLOŠINA **nosnosť 2500 kg s priechodnou kabínou** **Označovanie : HAP 2500 / 0,2 P**